


	BESKRIVNINGSUUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23		REVIDERAD: 2025-10-16
			REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 2, 3, 4, 7, 10, 15, 20, 25 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING		

BioFAM GAP 2	2
BioFAM GAP 3	5
BioFAM GAP 4	8
BioFAM GAP 7	11
BioFAM GAP 10	14
BioFAM GAP 15	17
BioFAM GAP 20	20
BioFAM GAP 25	23

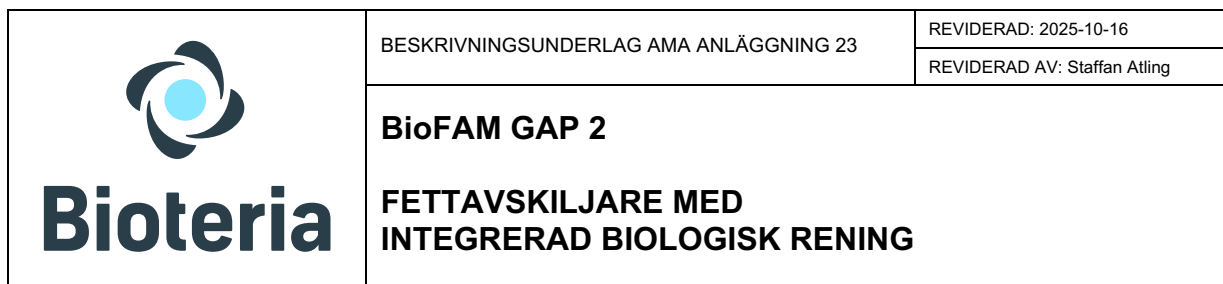

REVIDERAD: 2025-10-16

BioFAM GAP 2

FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM

BRUNNAR O D I MARK

AVSKILJNINGSBRUNNAR

Fettavskiljare

Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerad biologisk rening. För markförläggning.

Fabrikat: Bioteria

1 st

1 st

Röranslutningar **DN 110 inlopp/utlopp**

Röranslutning **DN 100** avluftning

placeras i utrymme

inkl. 1000 doser biologisk produkt BioG.

BioFAM GAP levereras med:

- Gult markskydds rör med sensor kabel
- Grönt markskydds rör med doseringsslangar
- Gult markskydds rör för dragning mellan halsar, samt genomföringstättningar


Avstånd från styrenheten för GOR BioSystem SBr till
fettavskiljares bortre hals **m.**

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 2 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Fjärrstyrning, övervakning och larmhantering genom GOR BioSystem SBr Avskiljare samt system för biologisk rening förses med sensorer som möjliggör fjärrstyrning, övervakning och larm för ökad driftsäkerhet och energioptimering. Sensorer • Produktåtgång 1 st • Temperaturer 1 st • Fettskiktsgivare 1 st • Nivåsensor 1 st • Tryckgivare för luftningssystem 1 st • ACU – styr och kommunikation 1 st TILLBEHÖR Inkoppling till överordnat system Styrutrustningen anpassas för inkoppling till överordnat system. Ja / Nej Blixtljus Styrutrustningen kompletteras med synligt blixtljus. Ja / Nej Fallskydd Avskiljaren förses med godkända fallskydd. 1 st Betäckning Avskiljaren förses med låsbara avskiljarbetäckningar märkt AVSKILJARE. 1 st <u>Variabel betäckning</u> eller <u>Fast betäckning</u> beroende på färdig mark och belastningsklass. Markförankring Avskiljaren förses med markförankringsset i betong typ BH MP1, inkl förankringsband. 1 st Provtagningsbrunn Efter fettavskiljaren installeras en provtagningsbrunn PTB 455 alternativt spolbrunn SP 216. 1 st Förlängningshals Förlängningshalsar behövs om VG utlopp är större än 1,2 meter. Ja / Nej Förstärkningsband Fettavskiljaren behöver förstärkningsband om VG utlopp är större än 3,70 meter. Ja / Nej	
--	---	--

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 2 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Tryckutjämningsplatta Tryckutjämningsplatta behövs ifall ytan skall vara körbar. Vid frågor kontakta Bioteria Technologies AB Tlf: 08-540 889 00 Mail: info@bioteria.se	Ja / Nej
--	---	----------

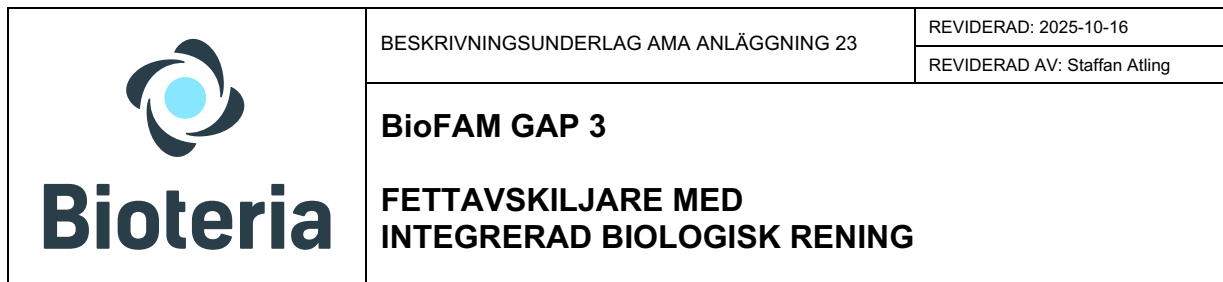

REVIDERAD AV: Staffan Atling

FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING


P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM	
PD	BRUNNAR O D I MARK	
PDF	AVSKILJNINGSBRUNNAR	
PDF.3	Fettavskiljare Markförlagd fettavskiljare med integrerad biologisk rening Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerad biologisk rening. För markförläggning. Dimensionerande flöde max 3 l/s Fabrikat: Bioteria Modell FAV: BioFAM GAP 3 Modell BioSystem: GOR BioSystem SBr 300 Höjd från VG utlopp till färdig mark _____mm. Röranslutningar DN 110 inlopp/utlopp Röranslutning DN 100 avluftning Styrenhet till GOR BioSystem SBr placeras i utrymme _____ inkl. 1000 doser biologisk produkt BioG. BioFAM GAP levereras med: • Gult markskyddsrör med sensorkabel • Grönt markskyddsrör med doseringsslangar • Gult markskyddsrör för dragning mellan halsar, samt genomföringstättningar Avstånd från styrenheten för GOR BioSystem SBr till fettavskiljares borte hals _____m.	1 st 1 st

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 3 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Fjärrstyrning, övervakning och larmhantering genom GOR BioSystem SBr Avskiljare samt system för biologisk rening förses med sensorer som möjliggör fjärrstyrning, övervakning och larm för ökad driftsäkerhet och energioptimering. Sensorer • Produktåtgång 1 st • Temperaturer 1 st • Fettskiktsgivare 1 st • Nivåsensor 1 st • Tryckgivare för luftningssystem 1 st • ACU – styr och kommunikation 1 st TILLBEHÖR Inkoppling till överordnat system Styrutrustningen anpassas för inkoppling till överordnat system. Ja / Nej Blixtljus Styrutrustningen kompletteras med synligt blixtljus. Ja / Nej Fallskydd Avskiljaren förses med godkända fallskydd. 2 st Betäckning Avskiljaren förses med låsbara avskiljarbetäckningar märkt AVSKILJARE. 2 st <u>Variabel betäckning</u> eller <u>Fast betäckning</u> beroende på färdig mark och belastningsklass. Markförankring Avskiljaren förses med markförankringsset i betong typ BH MP1, inkl förankringsband. 2 st Provtagningsbrunn Efter fettavskiljaren installeras en provtagningsbrunn PTB 455 alternativt spolbrunn SP 216. 1 st Förlängningshals Förlängningshalsar behövs om VG utlopp är större än 1,2 meter. Ja / Nej Förstärkningsband Fettavskiljaren behöver förstärkningsband om VG utlopp är större än 3,70 meter. Ja / Nej	
--	---	--

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 3 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Tryckutjämningsplatta Tryckutjämningsplatta behövs ifall ytan skall vara körbar. Vid frågor kontakta Bioteria Technologies AB Tlf: 08-540 889 00 Mail: info@bioteria.se	Ja / Nej
--	---	----------

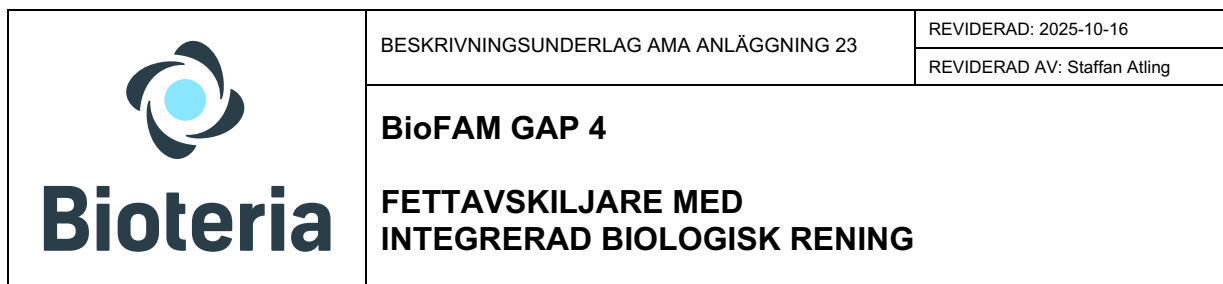

REVIDERAD AV: Staffan Atling

FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING


P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM	
PD	BRUNNAR O D I MARK	
PDF	AVSKILJNINGSBRUNNAR	
PDF.3	Fettavskiljare Markförlagd fettavskiljare med integrerad biologisk rening Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerad biologisk rening. För markförläggning. Dimensionerande flöde max 4 l/s Fabrikat: Bioteria Modell FAV: BioFAM GAP 4 Modell BioSystem: GOR BioSystem SBr 400 Höjd från VG utlopp till färdig mark _____mm. Röranslutningar DN 110 inlopp/utlopp Röranslutning DN 100 avluftning Styrenhet till GOR BioSystem SBr placeras i utrymme _____ inkl. 1000 doser biologisk produkt BioG. BioFAM GAP levereras med: • Gult markskyddsrör med sensorkabel • Grönt markskyddsrör med doseringsslangar • Gult markskyddsrör för dragning mellan halsar, samt genomföringstättningar Avstånd från styrenheten för GOR BioSystem SBr till fettavskiljares borte hals _____m.	1 st 1 st

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 4 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Fjärrstyrning, övervakning och larmhantering genom GOR BioSystem SBr Avskiljare samt system för biologisk rening förses med sensorer som möjliggör fjärrstyrning, övervakning och larm för ökad driftsäkerhet och energioptimering. Sensorer • Produktåtgång 1 st • Temperaturer 1 st • Fettskiktsgivare 1 st • Nivåsensor 1 st • Tryckgivare för luftningssystem 1 st • ACU – styr och kommunikation 1 st TILLBEHÖR Inkoppling till överordnat system Styrutrustningen anpassas för inkoppling till överordnat system. Ja / Nej Blixtljus Styrutrustningen kompletteras med synligt blixtljus. Ja / Nej Fallskydd Avskiljaren förses med godkända fallskydd. 2 st Betäckning Avskiljaren förses med låsbara avskiljarbetäckningar märkt AVSKILJARE. 2 st <u>Variabel betäckning</u> eller <u>Fast betäckning</u> beroende på färdig mark och belastningsklass. Markförankring Avskiljaren förses med markförankringsset i betong typ BH MP1, inkl förankringsband. 2 st Provtagningsbrunn Efter fettavskiljaren installeras en provtagningsbrunn PTB 455 alternativt spolbrunn SP 216. 1 st Förlängningshals Förlängningshalsar behövs om VG utlopp är större än 1,2 meter. Ja / Nej Förstärkningsband Fettavskiljaren behöver förstärkningsband om VG utlopp är större än 3,70 meter. Ja / Nej	
--	---	--

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 4 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Tryckutjämningsplatta Tryckutjämningsplatta behövs ifall ytan skall vara körbar. Vid frågor kontakta Bioteria Technologies AB Tlf: 08-540 889 00 Mail: info@bioteria.se	Ja / Nej
--	---	----------

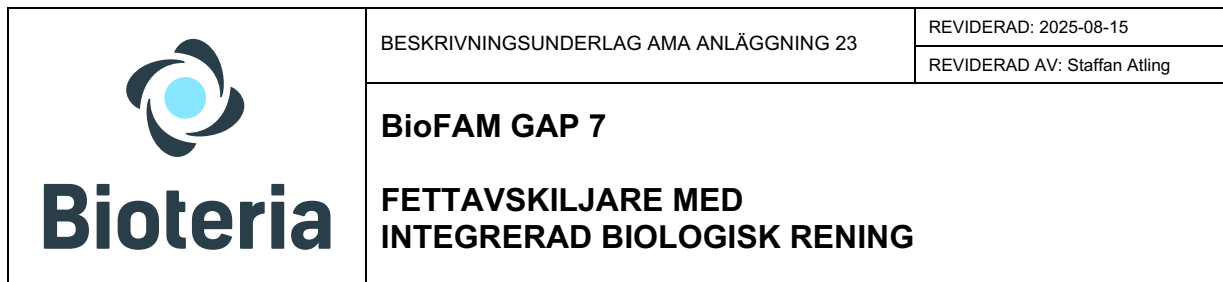


P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM	
PD	BRUNNAR O D I MARK	
PDF	AVSKILJNINGSBRUNNAR	
PDF.3	Fettavskiljare Markförlagd fettavskiljare med integrerad biologisk rening Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerad biologisk rening. För markförläggning. Dimensionerande flöde max 7 l/s Fabrikat: Bioteria Modell FAV: BioFAM GAP 7 Modell BioSystem: GOR BioSystem SBr 700 Höjd från VG utlopp till färdig mark _____mm. Röranslutningar DN 160 inlopp/utlopp Röranslutning DN 100 avluftning Styrenhet till GOR BioSystem SBr placeras i utrymme _____ inkl. 1000 doser biologisk produkt BioG. BioFAM GAP levereras med: • Gult markskyddsrör med sensorkabel • Grönt markskyddsrör med doseringsslangar • Gult markskyddsrör för dragning mellan halsar, samt genomföringstättningar Avstånd från styrenheten för GOR BioSystem SBr till fettavskiljares borte hals _____m.	1 st 1 st

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-08-15
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 7 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Fjärrstyrning, övervakning och larmhantering genom GOR BioSystem SBr Avskiljare samt system för biologisk rening förses med sensorer som möjliggör fjärrstyrning, övervakning och larm för ökad driftsäkerhet och energioptimering. Sensorer • Produktåtgång 1 st • Temperaturer 1 st • Fettskiktsgivare 1 st • Nivåsensor 1 st • Tryckgivare för luftningssystem 1 st • ACU – styr och kommunikation 1 st TILLBEHÖR Inkoppling till överordnat system Styrutrustningen anpassas för inkoppling till överordnat system. Ja / Nej Blixtljus Styrutrustningen kompletteras med synligt blixtljus. Ja / Nej Fallskydd Avskiljaren förses med godkända fallskydd. 2 st Betäckning Avskiljaren förses med låsbara avskiljarbetäckningar märkt AVSKILJARE. 2 st <u>Variabel betäckning</u> eller <u>Fast betäckning</u> beroende på färdig mark och belastningsklass. Markförankring Avskiljaren förses med markförankringsset i betong typ BH MP1, inkl förankringsband. 3 st Provtagningsbrunn Efter fettavskiljaren installeras en provtagningsbrunn PTB 455 alternativt spolbrunn SP 216. 1 st Förlängningshals Förlängningshalsar behövs om VG utlopp är större än 1,2 meter. Ja / Nej Förstärkningsband Fettavskiljaren behöver förstärkningsband om VG utlopp är större än 3,70 meter. Ja / Nej	
--	---	--

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-08-15
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 7 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Tryckutjämningsplatta Tryckutjämningsplatta behövs ifall ytan skall vara körbar. Vid frågor kontakta Bioteria Technologies AB Tlf: 08-540 889 00 Mail: info@bioteria.se	Ja / Nej
--	---	----------

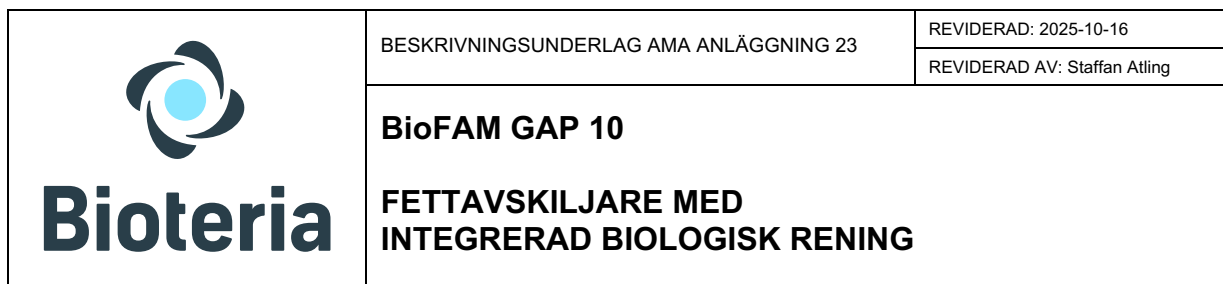

REVIDERAD AV: Staffan Atling

FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING


P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM	
PD	BRUNNAR O D I MARK	
PDF	AVSKILJNINGSBRUNNAR	
PDF.3	Fettavskiljare Markförlagd fettavskiljare med integrerad biologisk rening Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerad biologisk rening. För markförläggning. Dimensionerande flöde max 10 l/s Fabrikat: Bioteria Modell FAV: BioFAM GAP 10 Modell BioSystem: GOR BioSystem SBr 1000 Höjd från VG utlopp till färdig mark _____mm. Röranslutningar DN 160 inlopp/utlopp Röranslutning DN 100 avluftning Styrenhet till GOR BioSystem SBr placeras i utrymme _____ inkl. 1000 doser biologisk produkt BioG. BioFAM GAP levereras med: • Gult markskyddsrör med sensorkabel • Grönt markskyddsrör med doseringsslangar • Gult markskyddsrör för dragning mellan halsar, samt genomföringstättningar Avstånd från styrenheten för GOR BioSystem SBr till fettavskiljares borte hals _____m.	1 st 1 st

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 10 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Fjärrstyrning, övervakning och larmhantering genom GOR BioSystem SBr Avskiljare samt system för biologisk rening förses med sensorer som möjliggör fjärrstyrning, övervakning och larm för ökad driftsäkerhet och energioptimering. Sensorer • Produktåtgång 1 st • Temperaturer 1 st • Fettskiktsgivare 1 st • Nivåsensor 1 st • Tryckgivare för luftningssystem 1 st • ACU – styr och kommunikation 1 st TILLBEHÖR Inkoppling till överordnat system Styrutrustningen anpassas för inkoppling till överordnat system. Ja / Nej Blixtljus Styrutrustningen kompletteras med synligt blixtljus. Ja / Nej Fallskydd Avskiljaren förses med godkända fallskydd. 2 st Betäckning Avskiljaren förses med låsbara avskiljarbetäckningar märkt AVSKILJARE. 2 st <u>Variabel betäckning</u> eller <u>Fast betäckning</u> beroende på färdig mark och belastningsklass. Markförankring Avskiljaren förses med markförankringsset i betong typ BH MP1, inkl förankringsband. 3 st Provtagningsbrunn Efter fettavskiljaren installeras en provtagningsbrunn PTB 455 alternativt spolbrunn SP 216. 1 st Förlängningshals Förlängningshalsar behövs om VG utlopp är större än 1,2 meter. Ja / Nej Förstärkningsband Fettavskiljaren behöver förstärkningsband om VG utlopp är större än 3,70 meter. Ja / Nej	
--	---	--

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 10 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Tryckutjämningsplatta Tryckutjämningsplatta behövs ifall ytan skall vara körbar. Vid frågor kontakta Bioteria Technologies AB Tlf: 08-540 889 00 Mail: info@bioteria.se	Ja / Nej
--	---	----------

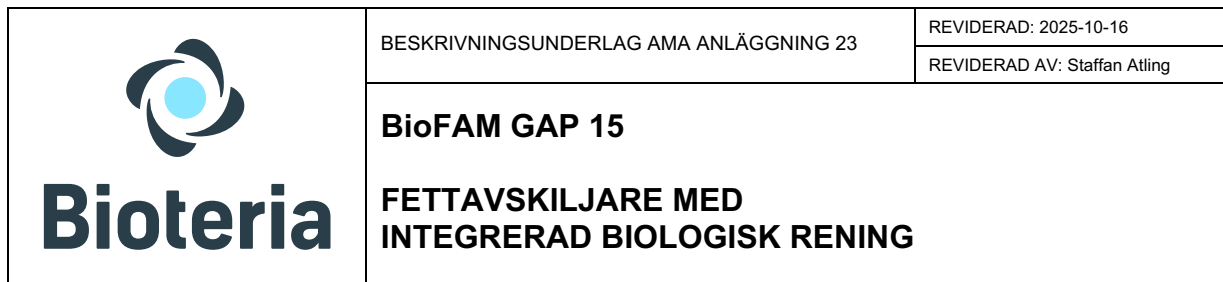

REVIDERAD AV: Staffan Atling

FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING


P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM	
PD	BRUNNAR O D I MARK	
PDF	AVSKILJNINGSBRUNNAR	
PDF.3	Fettavskiljare Markförlagd fettavskiljare med integrerad biologisk rening Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerad biologisk rening. För markförläggning. Dimensionerande flöde max 15 l/s Fabrikat: Bioteria Modell FAV: BioFAM GAP 15 Modell BioSystem: GOR BioSystem SBr 1500 Höjd från VG utlopp till färdig mark _____mm. Röranslutningar DN 200 inlopp/utlopp Röranslutning DN 100 avluftning Styrenhet till GOR BioSystem SBr placeras i utrymme _____ inkl. 1000 doser biologisk produkt BioG. BioFAM GAP levereras med: • Gult markskyddsrör med sensorkabel • Grönt markskyddsrör med doseringsslangar • Gult markskyddsrör för dragning mellan halsar, samt genomföringstätningar Avstånd från styrenheten för GOR BioSystem SBr till fettavskiljares borte hals _____m.	1 st 1 st

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 15 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Fjärrstyrning, övervakning och larmhantering genom GOR BioSystem SBr Avskiljare samt system för biologisk rening förses med sensorer som möjliggör fjärrstyrning, övervakning och larm för ökad driftsäkerhet och energioptimering. Sensorer • Produktåtgång 1 st • Temperaturer 1 st • Fettskiktsgivare 1 st • Nivåsensor 1 st • Tryckgivare för luftningssystem 1 st • ACU – styr och kommunikation 1 st TILLBEHÖR Inkoppling till överordnat system Styrutrustningen anpassas för inkoppling till överordnat system. Ja / Nej Blixtljus Styrutrustningen kompletteras med synligt blixtljus. Ja / Nej Fallskydd Avskiljaren förses med godkända fallskydd. 3 st Betäckning Avskiljaren förses med låsbara avskiljarbetäckningar märkt AVSKILJARE. 3 st <u>Variabel betäckning</u> eller <u>Fast betäckning</u> beroende på färdig mark och belastningsklass. Markförankring Avskiljaren förses med markförankringsset i betong typ BH MP1, inkl förankringsband. 4 st Provtagningsbrunn Efter fettavskiljaren installeras en provtagningsbrunn PTB 455 alternativt spolbrunn SP 216. 1 st Förlängningshals Förlängningshalsar behövs om VG utlopp är större än 1,2 meter. Ja / Nej Förstärkningsband Fettavskiljaren behöver förstärkningsband om VG utlopp är större än 3,70 meter. Ja / Nej	
--	---	--

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 15 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Tryckutjämningsplatta Tryckutjämningsplatta behövs ifall ytan skall vara körbar. Vid frågor kontakta Bioteria Technologies AB Tlf: 08-540 889 00 Mail: info@bioteria.se	Ja / Nej
--	---	----------

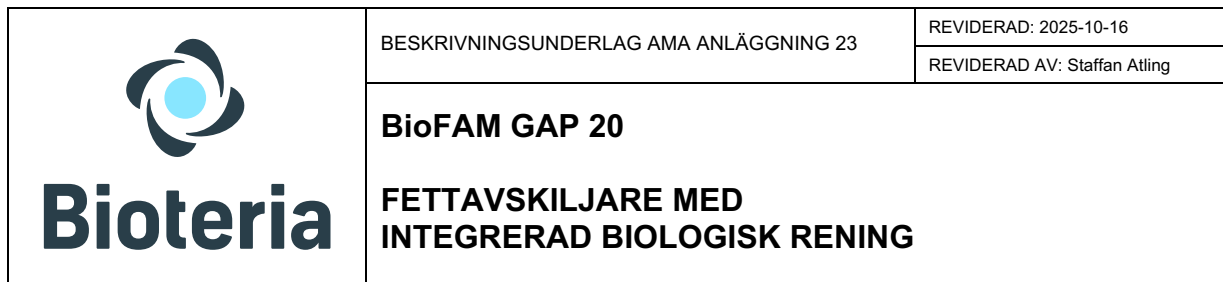

REVIDERAD AV: Staffan Atling

FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING


P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM	
PD	BRUNNAR O D I MARK	
PDF	AVSKILJNINGSBRUNNAR	
PDF.3	Fettavskiljare Markförlagd fettavskiljare med integrerad biologisk rening Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerad biologisk rening. För markförläggning. Dimensionerande flöde max 20 l/s Fabrikat: Bioteria Modell FAV: BioFAM GAP 20 Modell BioSystem: GOR BioSystem SBr 2000 Höjd från VG utlopp till färdig mark _____mm. Röranslutningar DN 200 inlopp/utlopp Röranslutning DN 100 avluftning Styrenhet till GOR BioSystem SBr placeras i utrymme _____ inkl. 1000 doser biologisk produkt BioG. BioFAM GAP levereras med: • Gult markskyddsrör med sensorkabel • Grönt markskyddsrör med doseringsslangar • Gult markskyddsrör för dragning mellan halsar, samt genomföringstättningar Avstånd från styrenheten för GOR BioSystem SBr till fettavskiljares borte hals _____m.	1 st 1 st

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 20 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Fjärrstyrning, övervakning och larmhantering genom GOR BioSystem SBr Avskiljare samt system för biologisk rening förses med sensorer som möjliggör fjärrstyrning, övervakning och larm för ökad driftsäkerhet och energioptimering. Sensorer • Produktåtgång 1 st • Temperaturer 1 st • Fettskiktsgivare 1 st • Nivåsensor 1 st • Tryckgivare för luftningssystem 1 st • ACU – styr och kommunikation 1 st TILLBEHÖR Inkoppling till överordnat system Styrutrustningen anpassas för inkoppling till överordnat system. Ja / Nej Blixtljus Styrutrustningen kompletteras med synligt blixtljus. Ja / Nej Fallskydd Avskiljaren förses med godkända fallskydd. 3 st Betäckning Avskiljaren förses med låsbara avskiljarbetäckningar märkt AVSKILJARE. 3 st <u>Variabel betäckning</u> eller <u>Fast betäckning</u> beroende på färdig mark och belastningsklass. Markförankring Avskiljaren förses med markförankringsset i betong typ BH MP1, inkl förankringsband. 4 st Provtagningsbrunn Efter fettavskiljaren installeras en provtagningsbrunn PTB 455 alternativt spolbrunn SP 216. 1 st Förlängningshals Förlängningshalsar behövs om VG utlopp är större än 1,2 meter. Ja / Nej Förstärkningsband Fettavskiljaren behöver förstärkningsband om VG utlopp är större än 3,70 meter. Ja / Nej	
--	---	--

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 20 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Tryckutjämningsplatta Tryckutjämningsplatta behövs ifall ytan skall vara körbar. Vid frågor kontakta Bioteria Technologies AB Tlf: 08-540 889 00 Mail: info@bioteria.se	Ja / Nej
--	---	----------

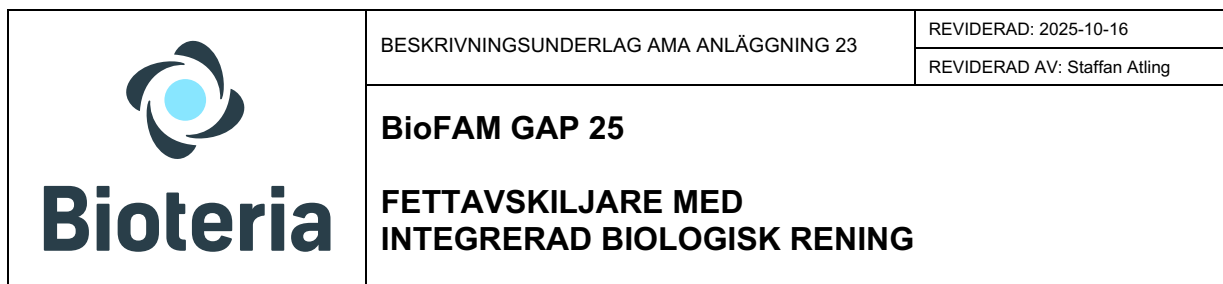

REVIDERAD AV: Staffan Atling

FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING

P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM	
PD	BRUNNAR O D I MARK	
PDF	AVSKILJNINGSBRUNNAR	
PDF.3	Fettavskiljare Markförlagd fettavskiljare med integrerad biologisk rening Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerad biologisk rening. För markförläggning. Dimensionerande flöde max 25 l/s Fabrikat: Bioteria Modell FAV: BioFAM GAP 25 Modell BioSystem: GOR BioSystem SBr 2500 Höjd från VG utlopp till färdig mark _____mm. Röranslutningar DN 200 inlopp/utlopp Röranslutning DN 100 avluftning Styrenhet till GOR BioSystem SBr placeras i utrymme _____ inkl. 1000 doser biologisk produkt BioG. BioFAM GAP levereras med: • Gult markskyddsrör med sensorkabel • Grönt markskyddsrör med doseringsslangar • Gult markskyddsrör för dragning mellan halsar, samt genomföringstättningar Avstånd från styrenheten för GOR BioSystem SBr till fettavskiljares borte hals _____m.	1 st 1 st

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 25 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Fjärrstyrning, övervakning och larmhantering genom GOR BioSystem SBr Avskiljare samt system för biologisk rening förses med sensorer som möjliggör fjärrstyrning, övervakning och larm för ökad driftsäkerhet och energioptimering. Sensorer • Produktåtgång 1 st • Temperaturer 1 st • Fettskiktsgivare 1 st • Nivåsensor 1 st • Tryckgivare för luftningssystem 1 st • ACU – styr och kommunikation 1 st TILLBEHÖR Inkoppling till överordnat system Styrutrustningen anpassas för inkoppling till överordnat system. Ja / Nej Blixtljus Styrutrustningen kompletteras med synligt blixtljus. Ja / Nej Fallskydd Avskiljaren förses med godkända fallskydd. 3 st Betäckning Avskiljaren förses med låsbara avskiljarbetäckningar märkt AVSKILJARE. 3 st <u>Variabel betäckning</u> eller <u>Fast betäckning</u> beroende på färdig mark och belastningsklass. Markförankring Avskiljaren förses med markförankringsset i betong typ BH MP1, inkl förankringsband. 5 st Provtagningsbrunn Efter fettavskiljaren installeras en provtagningsbrunn PTB 455 alternativt spolbrunn SP 216. 1 st Förlängningshals Förlängningshalsar behövs om VG utlopp är större än 1,2 meter. Ja / Nej Förstärkningsband Fettavskiljaren behöver förstärkningsband om VG utlopp är större än 3,70 meter. Ja / Nej	
--	---	--

 Bioteria	BESKRIVNINGSSUNDERLAG AMA ANLÄGGNING 23	REVIDERAD: 2025-10-16
		REVIDERAD AV: Staffan Atling
	BioFAM GAP 25 FETTAVSKILJARE MED INTEGRERAD BIOLOGISK RENING	

	Tryckutjämningsplatta Tryckutjämningsplatta behövs ifall ytan skall vara körbar. Vid frågor kontakta Bioteria Technologies AB Tlf: 08-540 889 00 Mail: info@bioteria.se	Ja / Nej
--	---	----------